

检测报告

报告编号:UTS25020210M01R1

报告日期: 2025/03/24

委托单位 : 宁波强毅汽车零部件有限公司

地 址 : 浙江省 宁波市 余姚市 中意宁波生态园 兴园路 9 号

以下样品信息由申请人提供及确认:

样品名称 : 样棒

样品信息 : 20#

接样日期 : 2025/02/25



签

樊建红

审

核

夏雨

编

制

金颖

樊建红 授权签字人

夏雨

金颖

第1页 共5页

This Test Report is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf or available on request. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional policies defined therein. The results shown in this Test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. This test report shall not be reproduced, except in full, without written approval of the Company. 本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告首页背面之此条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，该条款也可向本公司索取。除非另有说明，本报告仅对来样负责，未经许可，不得部分复制本报告。

江苏省优联检测技术有限公司

地址: 苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 215021

电话 (Tel): +0512-66358200

UNITED TESTING SERVICES (JIANGSU) CO., LTD.

Address: Building 3, No.50 Beiguan Road, Wuzhong Zone, Suzhou, Jiangsu, China, 215021

传真 (Fax): +0512-66358088

----- www.uts.com.cn -----

检 测 报 告

报告编号:UTS25020210M01R1

报告日期: 2025/03/24

结果总结:

样品名称	项目	判定	页码
样棒	化学成分	符合	3-4
	拉伸试验（抗拉、屈服、伸长率）	符合	4-5

来样状态:



.....接下页.....

检 测 报 告

报告编号:UTS25020210M01R1

报告日期: 2025/03/24

一、化学成分

1、测试标准

GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》

2、测试日期

2025/03/03

3、测试仪器

设备名称	设备编号	校准有效期
直读光谱仪	M-1-527	2025/05/03

4、测试条件

环境温度：(23±5)℃

环境湿度：≤70%RH

5、测试结果

样品编号	测试项目	质量分数	判定依据	测试结果	判定
1-1	C	%	0.17~0.23	0.221	符合
	Si		0.17~0.37	0.208	
	Mn		0.35~0.65	0.548	
	P		≤0.035	0.011	
	S		≤0.035	0.0084	
	Cr		≤0.25	0.050	
	Ni		≤0.30	0.018	
	Cu		≤0.25	0.018	

备注：判定限值依标准 GB/T 699-2015。

检测报告

报告编号:UTS25020210M01R1

报告日期: 2025/03/24

6、测试照片



二、拉伸试验（抗拉、屈服、伸长率）

1、测试标准

GB/T 228.1-2021 《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》

2、测试日期

2025/03/03

3、测试仪器

设备名称	设备编号	校准有效期
万能试验机	M-1-004	2025/04/29
数显游标卡尺	M-1-081	2025/11/20

4、测试条件

环境温度 : (23±5)℃
环境湿度 : ≤70%RH
应力速率 : 10 MPa/s
原始标距 : 5d
样品来源 : 制样
制样方向 : 送样长度方向

检 测 报 告

报告编号:UTS25020210M01R1


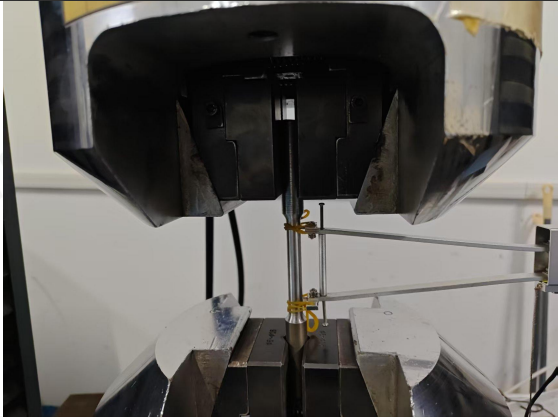

报告日期: 2025/03/24

5、测试结果

测试项目	单位	判定依据	测试结果		
			1-2-A	1-2-B	1-2-C
抗拉强度 R_m	MPa	≤ 580	560	561	550
断面收缩率 Z	%	≥ 45	53	53	54
判定			符合	符合	符合

备注：判定限值依客户要求。

6、测试照片

	
测试前	测试中
	/
测试后	/

..... 报告结束.....

本报告中结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

此报告代替之前 2025/03/05 发出的报告 UTS25020210M01，特此声明报告 UTS25020210M01 作废。