№：Dz2026101086

220020340170

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：广东左向科技有限公司

产品型号名称：ZX-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-L11161A型消防应急疏散标志灯具

检 验 类 别：分 型 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№：Dz2026101086

产品名称	消防应急疏散标志灯具	型　　号	ZX-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-L11161A
认证委托人	广东左向科技有限公司	检验类别	分型试验
生 产 者	广东左向科技有限公司	生产日期	2026 年 3 月
生产企业	广东左向科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2026 年 4 月 21 日
样品数量	2 台	检验日期	自 2026 年 4 月 29 日 至 2026 年 5 月 21 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03：2024《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-IV《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急照明和疏散指示系统产品》		
检验项目	试验前准备、外观、主要部（器）件、标志和使用说明书、结构、爬电距离和电气间隙、外部接线拉扭力、材质、基本功能试验、接地电阻试验、电气强度试验、低温（运行）试验、碰撞（运行）试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验		
检验结论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 （主型产品为 ZX-BZ-ACJ(E2Ⅱ)-L11105A 型消防应急疏散标志灯具）。 以下空白。 （检验检测专用章） 签发日期：2026 年 6 月 22 日		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：　　审核：　　编制：

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

认证委托人	广东左向科技有限公司		
通信地址	广东省中山市古镇镇盛丰街 12 号 1 号楼 2-9 楼		
联系电话	0760-87561666	传　真	/

产品照片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

一、产品铭牌内容：

1） 产品名称：消防应急疏散标志灯具
2） 型号：ZX-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-L11161A
3） 执行标准号：GB 17945-2024
4） 生产者：广东左向科技有限公司
5） 生产者地址：广东省中山市古镇镇盛丰街 12 号 1 号楼 2-9 楼
6） 生产企业：广东左向科技有限公司
7） 生产地址：广东省中山市古镇镇盛丰街 12 号 1 号楼 2-9 楼
8） 制造日期和产品编号：有
9） 额定电源：额定工作电压：DC36V
10） 外壳防护等级：IP67
11） 产品适用环境温度范围：-10℃～55℃
12） 警告用语：有
13） 主电功率：0.5W
14） 应急功率：1W（主电源输出状态下）、1W（蓄电池输出状态下）
15） 光源类型：发光二极管（LED）

二、产品特性描述：

1） 产品类型：A 型、集中电源型、集中控制型、持续型；
2） 外形尺寸：380mm×170mm×6mm；
3） 外壳材质：金属、塑料；
4） 灯具规格代码及标志面：Ⅱ、单面；
5） 安装方式：壁挂式安装；
6） 分型产品与主型产品差异：外壳防护等级不同和采用单面指示；
7） 与以下产品配接工作：
广东左向科技有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源。

三、产品关键件描述：

光源
规格：DC2.5V-DC2.8V，0.1W
型号：RXF-3014G-H1-0.1W
生产者：深圳市瑞祥丰电子科技有限公司

一致性检查结论：符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：广东左向科技有限公司　　№：Dz2026101086

产品型号：ZX-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-L11161A　　

序号	检 验 项 目	GB17945-2024 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前准备	6.2	满足标准要求。	合 格	/
2	外观	6.3	满足标准要求。	合 格	/
3	主要部（器）件	6.4	满足标准要求。	合 格	/
4	标志和使用说明书	6.5	满足标准要求。	合 格	/
5	结构	6.6	满足标准要求。	合 格	/
6	爬电距离和电气间隙	6.7	满足标准要求。	合 格	/
7	外部接线拉扭力	6.8	满足标准要求。	合 格	/
8	材质	6.9	满足标准要求。	合 格	/
9	基本功能试验	6.10	1#试样节电点亮模式的表面亮度(cd/m^2)： 40.7　44.5　41.1　40.0　39.1 43.8　38.4　39.6　38.2　36.8 1#试样在最小初装持续应急工作时间的前半段的表面亮度(cd/m^2)： 96.9　106.8　92.9　97.4　100.4 100.4　96.4　92.7　95.8　93.6 1#试样在最小初装持续应急工作时间的后半段的表面亮度(cd/m^2)： 93.3　103.7　94.8　99.5　101.4 103.2　94.3　92.9　93.7　91.4 满足标准要求。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：广东左向科技有限公司　　№：Dz2026101086

产品型号：ZX-BZ-ACJ(E1Ⅱ)-L11161A　　

序号	检 验 项 目	GB17945-2024 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
10	接地电阻试验	6.15	—	—	A 型
11	电气强度试验	6.16	—	—	A 型
12	低温（运行）试验	6.18	1#试样应急表面亮度(cd/m²)： 92.2　104.3 95.5　96.8　103.8 102.7 93.2　94.8　94.6　92.2	合 格	/
13	碰撞（运行）试验	6.21	1#试样应急表面亮度(cd/m²)： 89.7　103.9 96.2　99.4　102.9 100.4 91.4　93.7　92.9　93.3	合 格	/
14	外壳防护等级试验	6.22	试样外壳防护等级符合 IP67 要求。	合 格	/
15	表面耐磨性能试验	6.23	—	—	非地面安装
16	抗冲击试验	6.24	—	—	非地面安装
17	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6.26	1#试样应急表面亮度(cd/m²)： 96.3　103.2 94.7　94.9　102.9 103.4 94.6　93.3　92.9　94.3	合 格	/

以下空白。

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA230M-080	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity,Version 5.26.38

2、被测设备连接图、工作状态：

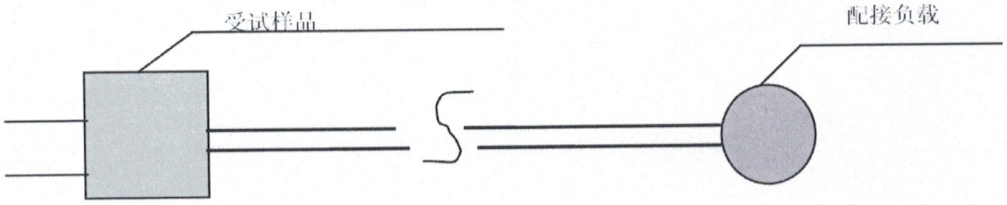

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：ZX-C-T-L11003型应急照明控制器和ZX-D-AC(DC36V/0.25kVA)-L11773A型应急照明集中电源。

4、试验布置图：

